


1 System Logasys SL523 | SL510i

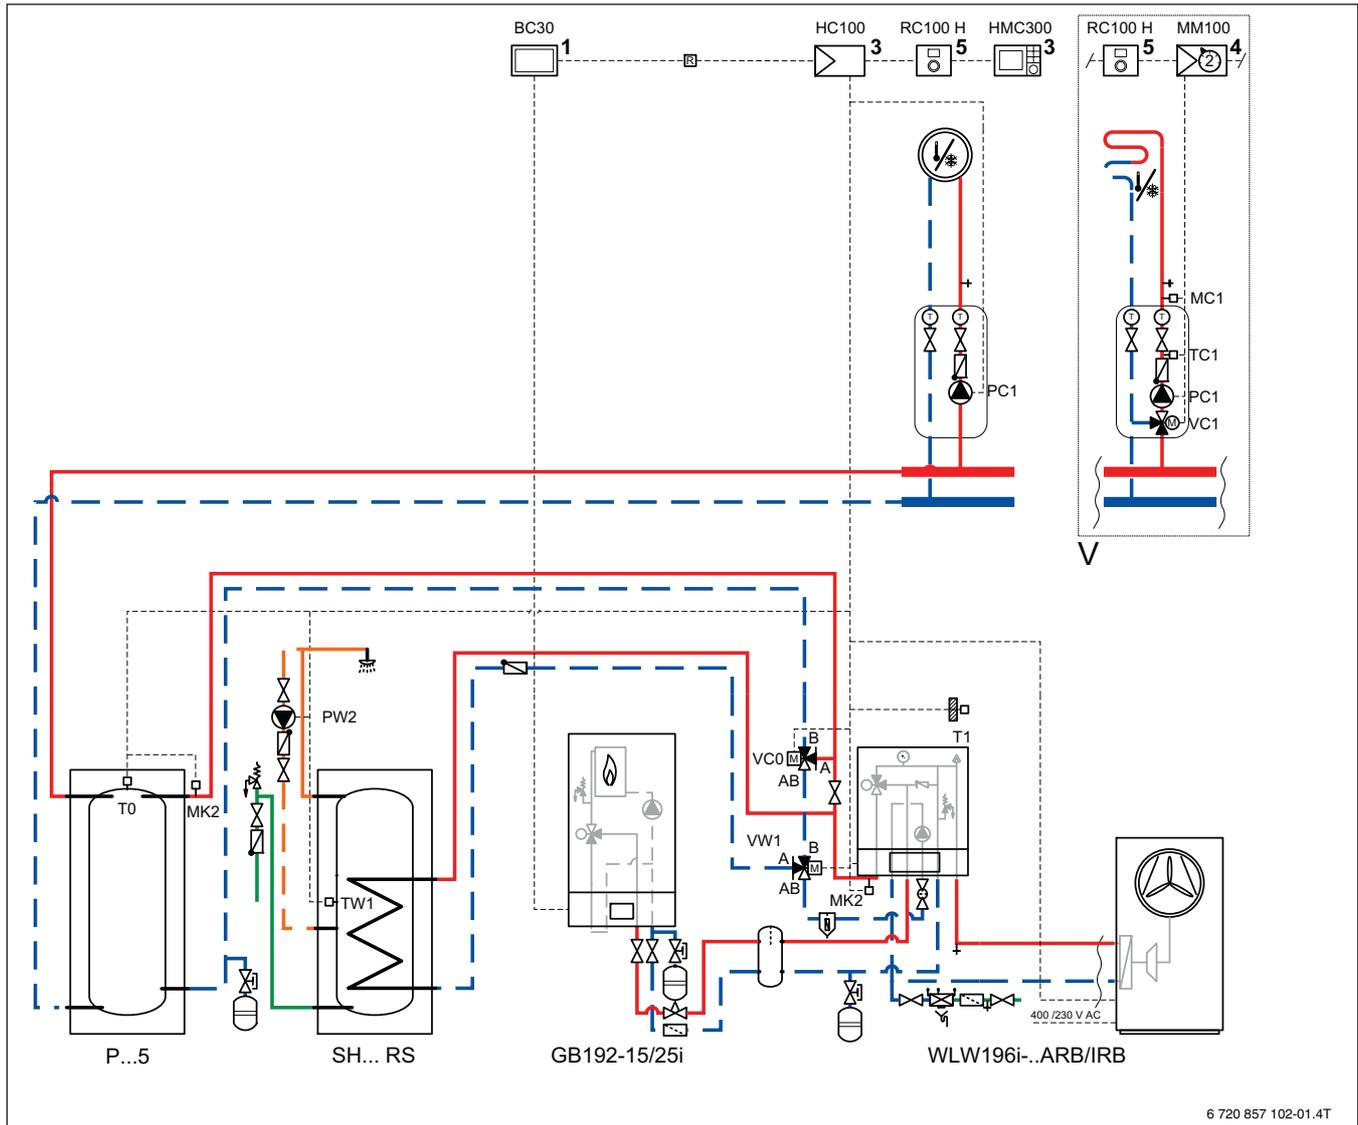

6 720 857 102-01.4T

Bild 1 Anlagenschema mit Regelung (unverbindliche Prinzipdarstellung)

- 1 Modul am Wärmeerzeuger
- 3 Modul in der Station
- 4 Modul in der Station oder an der Wand
- 5 Modul an der Wand

BC30	Basiscontroller
GB192-...i	Gas-Brennwertgerät Logamax plus
HC100	Installationsmodul Wärmepumpe
HMC300	Bedieneinheit
MC1	Temperaturbegrenzer (bei gemischtem Heizkreis, optional)
MM100	Heizkreismodul (bei gemischtem Heizkreis, optional)
MK2	Taupunktfühler (bei Kühlbetrieb, optional)
PC1	Heizungspumpe
P... 5	Pufferspeicher Logalux
PW2	Zirkulationspumpe (optional)
SH...RS	Monovalenter Warmwasserspeicher
RC100 H	Fernbedienung mit Feuchtfühler
T0	Vorlauftemperaturfühler
T1	Außentemperaturfühler
TC1	Vorlauftemperaturfühler (bei gemischtem Heizkreis, optional)
TW1	Warmwasser-Temperaturfühler
VCO	3-Wege-Umschaltventil

VC1	3-Wege-Mischerventil (bei gemischtem Heizkreis, optional)
VW1	3-Wege-Umschaltventil
WLW196i-.. ARB	Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm (Außenanstellung)
WLW196i-.. IRB	Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm (Innenanstellung)